




REF./ 40-41

# VÁLVULA DESCARGA AL COSTADO PASO ANGULAR

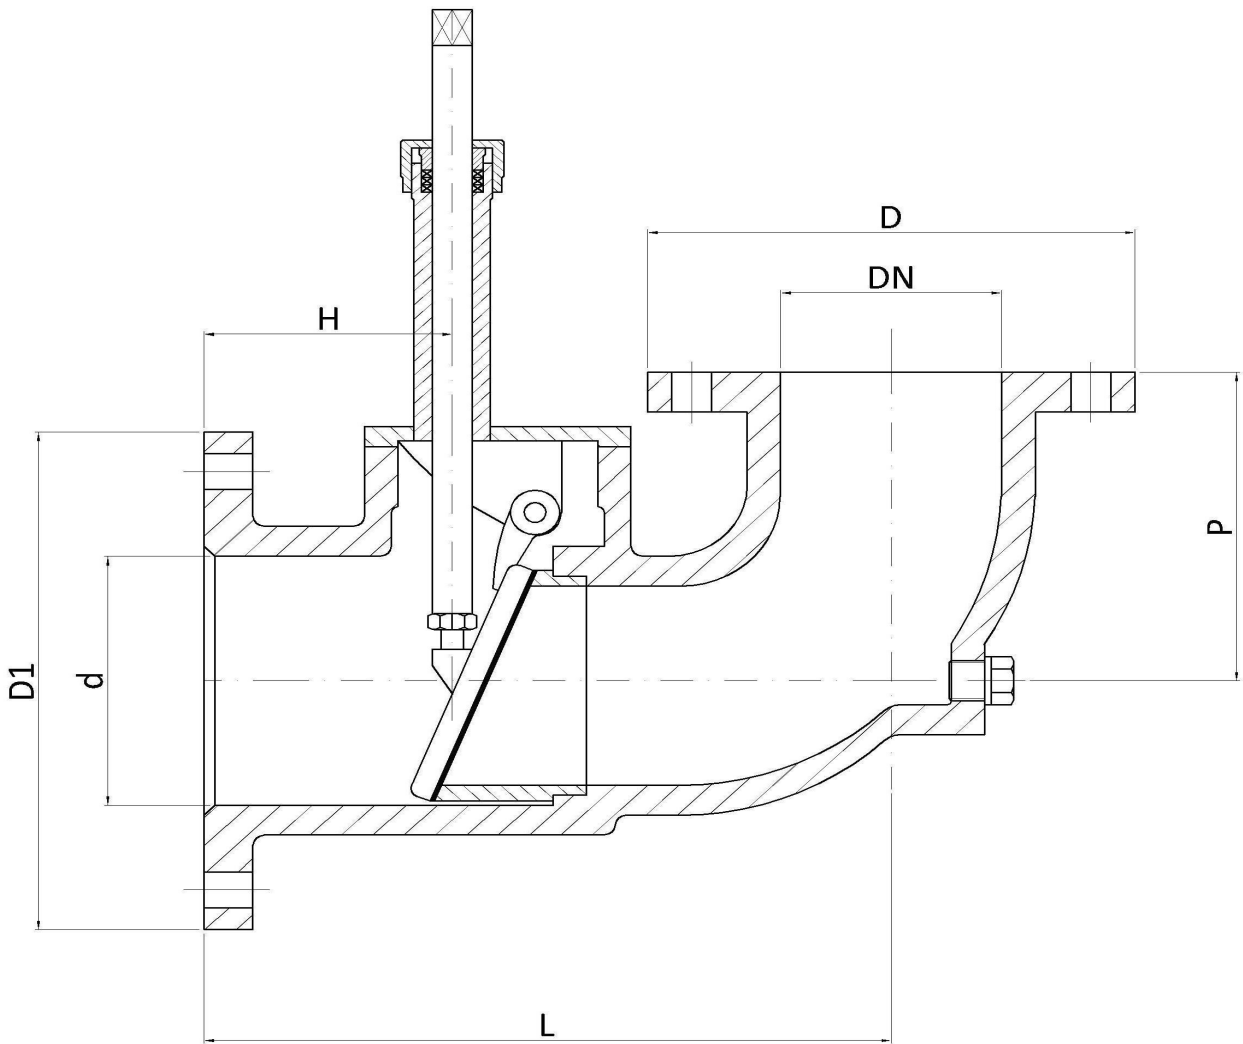

| NORMAS DIN - DIMENSIONES EN MILÍMETROS |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN                                     | D   | d   | D1  | A   | H   | P   |
| 50                                     | 165 | 80  | 200 | 230 | 80  | 125 |
| 65                                     | 185 | 80  | 200 | 255 | 90  | 140 |
| 80                                     | 200 | 100 | 220 | 255 | 90  | 140 |
| 100                                    | 220 | 125 | 250 | 280 | 90  | 155 |
| 125                                    | 250 | 150 | 285 | 310 | 95  | 170 |
| 150                                    | 285 | 200 | 340 | 380 | 120 | 210 |
| 200                                    | 340 | 250 | 395 | 405 | 125 | 260 |

DE USO PARA LAS TUBERÍAS DE DESCARGA SANITARIA Y DEL SERVICIO DE IMBORNALES INTERIORES.

**NOTA 1:** OTROS MATERIALES, DIMENSIONES O NORMAS CONSULTAR.

| DENOMINACIÓN | MATERIAL                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CUERPO       | HIERRO FUNDIDO-FUNDICIÓN NODULAR-ACERO MOLDEADO-ACERO INOXIDABLE-BRONCE |
| VÁSTAGO      | LATÓN-BRONCE NIAL-ACERO INOXIDABLE-BRONCE                               |
| CLAPETA      | BRONCE-ACERO INOXIDABLE                                                 |
| ASIENTO      | BRONCE-ACERO INOXIDABLE                                                 |